



Untertischmontage für UT-EK 150 mit elektrischer Auftischzapsäule

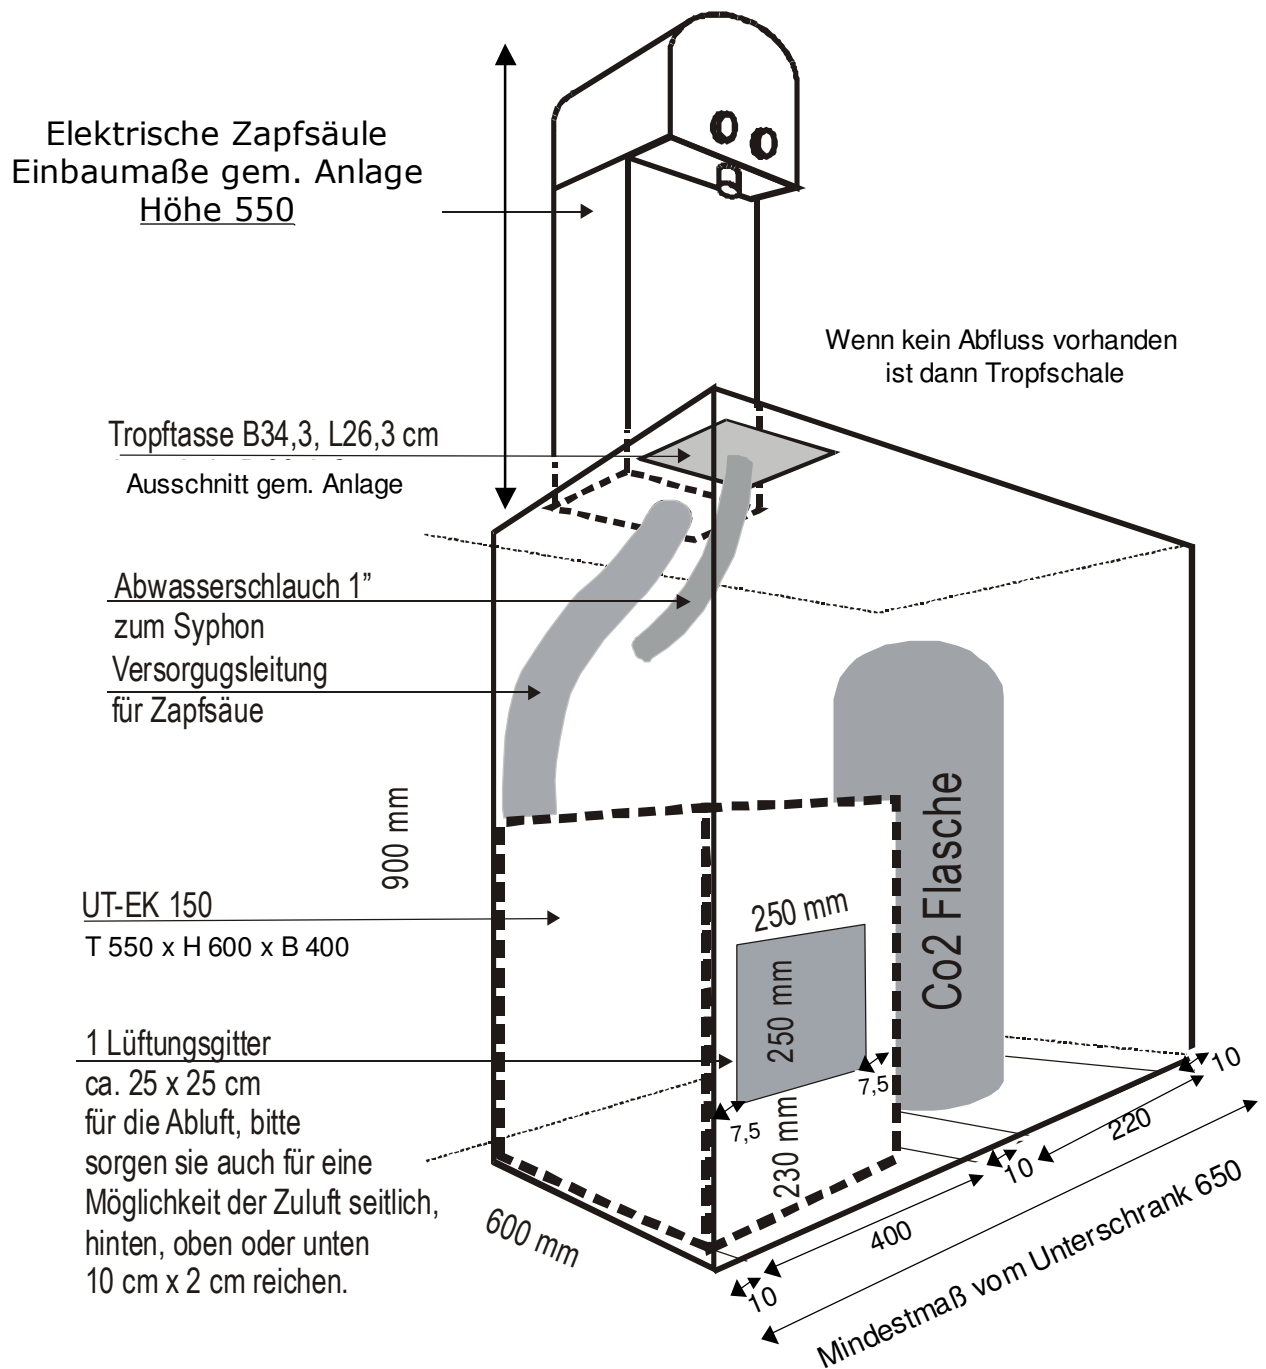

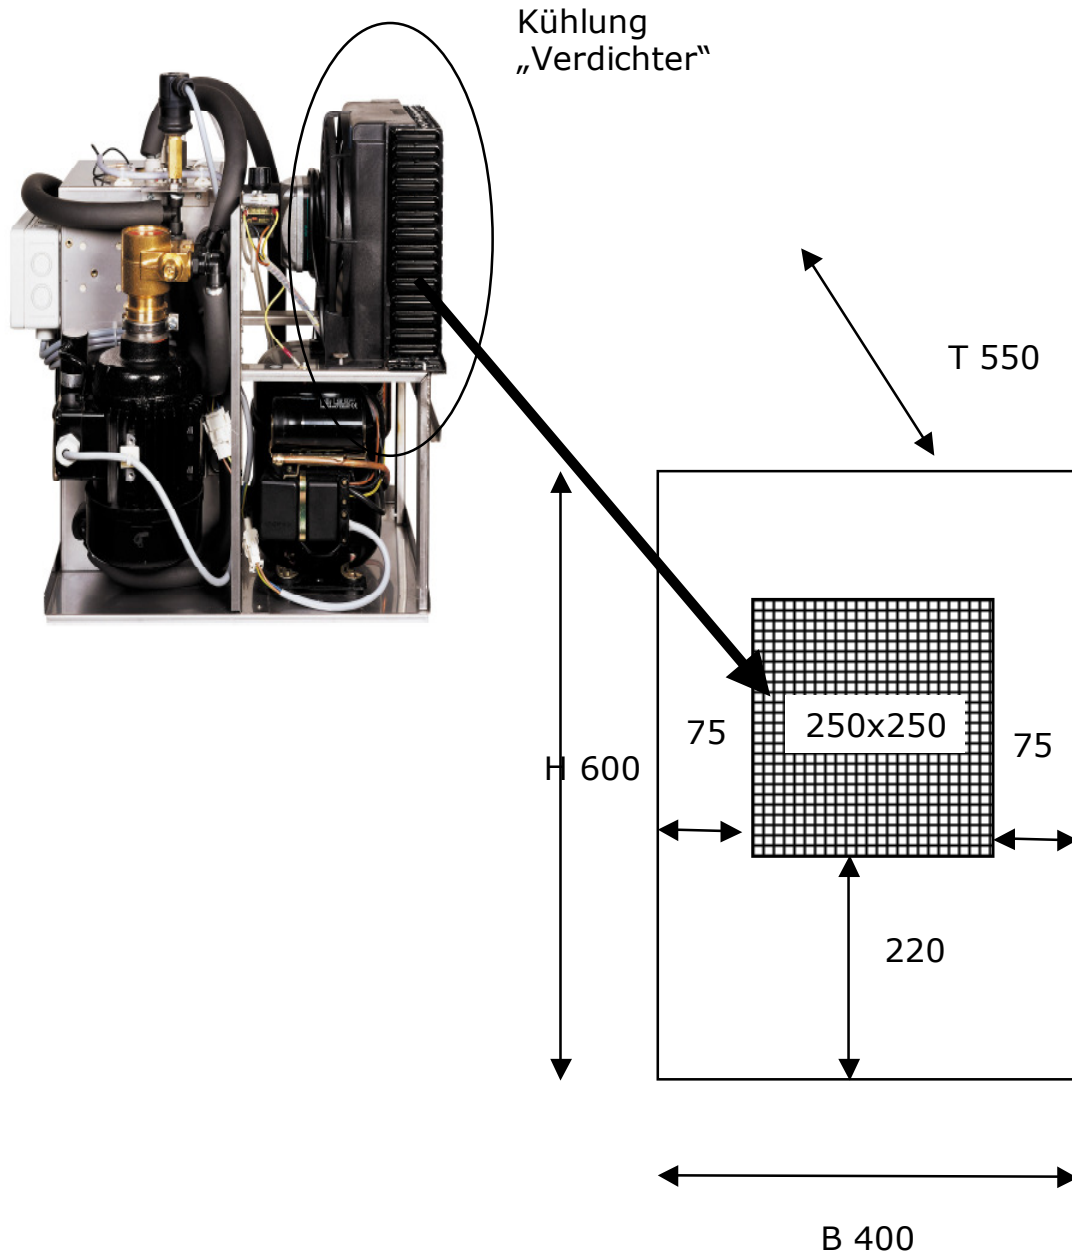

Maße vom UT-EK 150 und Detailangabe vom Sitz des Lüfters (Verdichter) für den Einbau des Lüftungsgitters.
 Falls keine Lüftungsgitter eingeplant bzw. eingebaut werden soll muss z.B durch eine Lamellentür für genug Zirkulation gesorgt werden.

**IONOX aqua-rite Edelstahlzapfsäule und Einbautropfschale
mit Ablauf**

